


- 1: ARMOIRE ELECTRIQUE / ELECTRICAL BOX
- 2: THERMOSTAT DE REGULATION / REGULATION THERMOSTAT
- 3: RACCORD DE REMPLISSAGE / FILLING CONNEXION
- 4: MANOMETRE / MANOMETER
- 5: RACCORD DE VIDANGE / DRAIN CONNEXION
- 6: ENTREE 2"1/2 / 2"1/2 INLET
- 7: SORTIE 2"1/2 / 2"1/2 OUTLET
- 8: PIED / MACHINE BASE
- 9: OREILLE DE LEVAGE / LIFTING EYE
- 10: NIVEAU D'EAU / WATER LEVEL

LAISSER UNE DISTANCE DE 1.5 METRES MINIMUM TOUT AUTOUR DE LA MACHINE POUR ASSURER UNE BONNE AERATION DU REFROIDISSEUR ET FACILITER LES ACCES MAINTENANCE

KEEP A LENGTH OF 1.5 METERS AROUND THE CHILLER TO KEEP GOOD VENTILATION COOLER AND ACCESS SERVICE

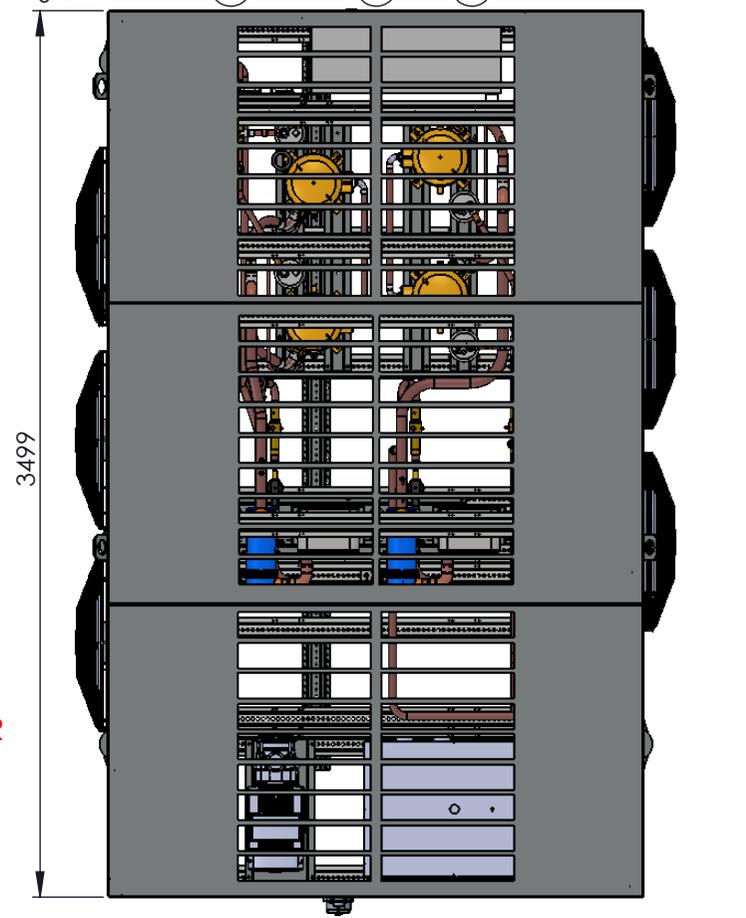

EURODIFROID
LES SPECIALISTES DU FROID INDUSTRIEL

ZI Suzerolles
49140 SEICHES SUR LE LOIR

TEL.: 02.41.76.28.40
FAX.: 02.41.76.28.41
be@eurodifroid.fr




PLAN D'ENCOMBREMENT
RF11800 - ACTIDYN

PAGE: 2/3
NUMERO: 51611



A	0	CREATION
IND	REV	

COMMENTAIRE

13/06/2019	FC
DATE	AUTEUR

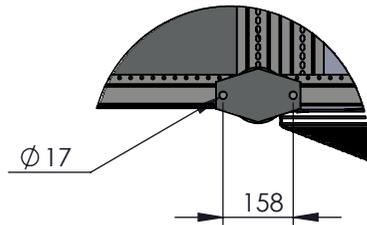

DÉTAIL E
ECHELLE 1 : 17

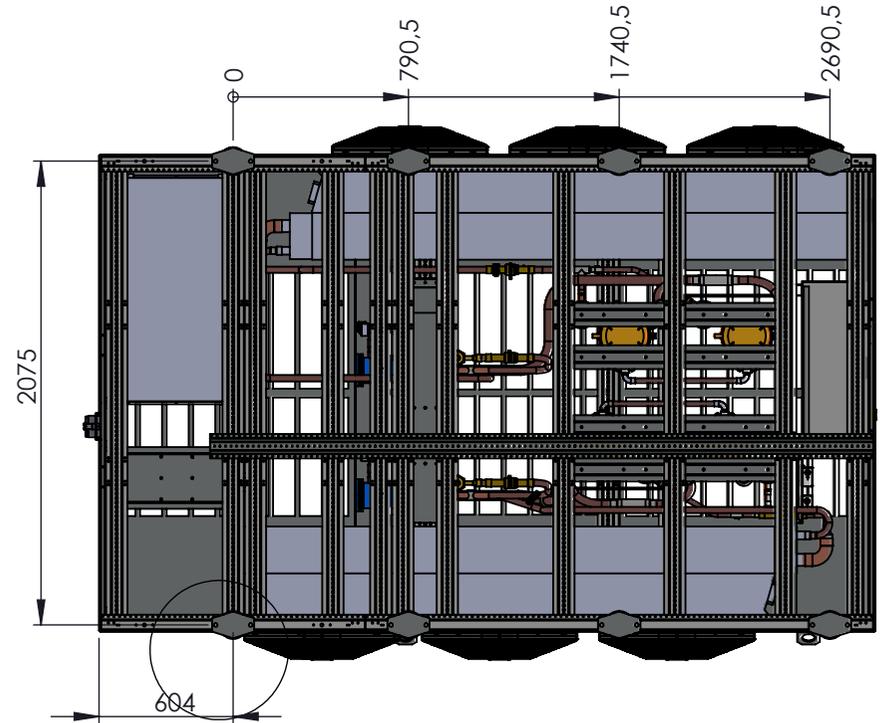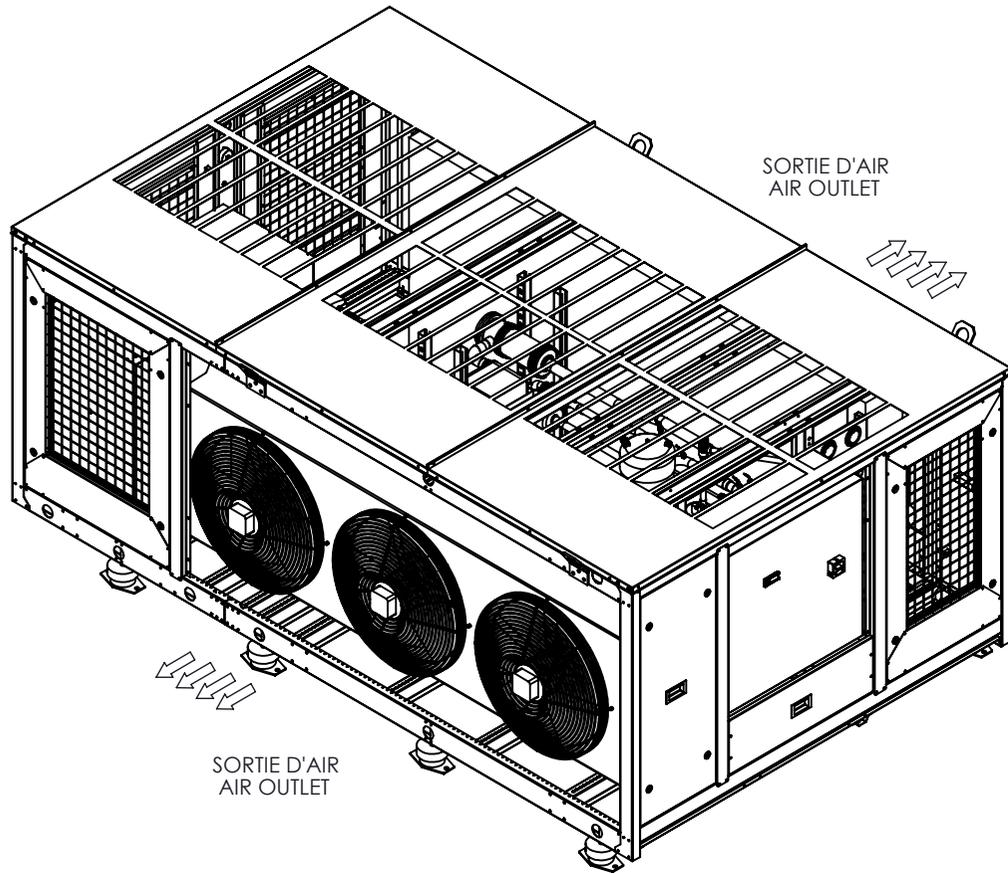

EVITER TOUT OBSTACLE SUR LA TRAJECTOIRE DU FLUX D'AIR CHAUD
 AVOID ANY OBSTACLE ALONG THE HOT AIR FLOW TRAJECTORY

EURODIFROID
 LES SPECIALISTES DU FROID INDUSTRIEL

ZI Suzerolles
 49140 SEICHES SUR LE LOIR

TEL.: 02.41.76.28.40
 FAX.: 02.41.76.28.41
 be@eurodifroid.fr



PLAN D'ENCOMBREMENT
 RF1800 - ACTIDYN

PAGE: 3/3
 NUMERO: 51611

A 0
 IND REV

CREATION

COMMENTAIRE

13/06/2019 FC
 DATE AUTEUR